


Согласовано: _____

МП

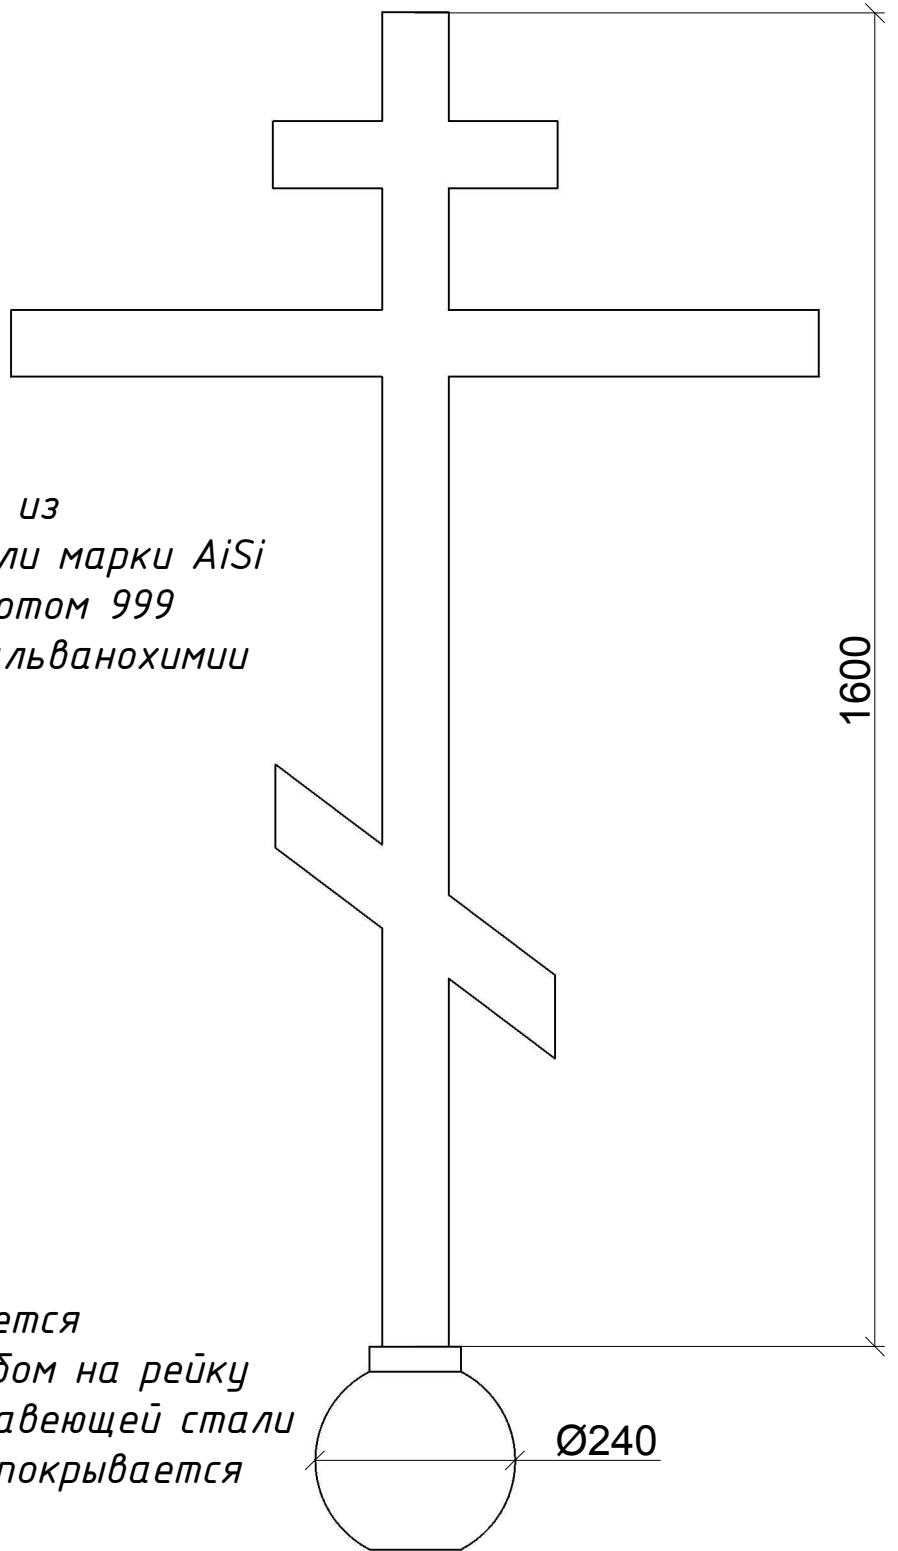

Крест изготовлен из нержавеющей стали марки АiSi 304 и покрыт золотом 999 пробы методом гальванохимии

Шар изготавливается кровельным способом на рейку из листовой нержавеющей стали марки АiSi 304 и покрывается нитридом титана

Ø240

1600

Цена комплекта 70 000 рублей

Инв. №подл.	Подпись и дата		Подпись	Дата
	Изм.	Лист		



Крест с шаром

Кол-во: 1 компл.

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист		Листов

ООО "РК "ЭРА"